

# 明細表

20 / 02 / 17

工事名 \_\_\_\_\_

納入先 \_\_\_\_\_ 殿

御注文先 \_\_\_\_\_ 殿

図名 明細表 \_\_\_\_\_

No	盤名称	数量	図番	備考
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				

# 盤製作仕様書

電気方式

1 相 2 線 100 V 60 Hz

制御機器

配線方式

側線方式600V IV電線相当を用いダクト配線方式  
又は束線方式と致します。

配線色別

三相回路		単相回路		直流回路		その他	
第一相	赤	第一相	赤	正極 P	赤	交流制御回路	黄
第二相	白	中性相	白	陰極 N	白	直流制御回路	青
第三相	青	第二相	黒				
						接地線	緑

但し主回路の電線色は黄色を使用し端部に色別を施します。


表示灯のレンズ色		操作開閉器の色	
電源表示灯	白	押釦スイッチ(始動)	緑
異常表示灯	橙	押釦スイッチ(停止)	赤
受電表示灯	赤	押釦(非常停止)	赤
運転表示灯	赤	押釦(リセット)	黄
		押釦(ブザー停止)	黄
		切替スイッチ	黒

塗装色

適用場所	御指定色	弊社標準色
遠方操作盤	内面	5Y7/1
	外面	

特記事項

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

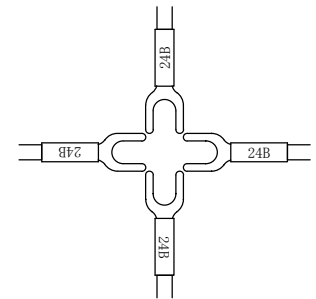


リードマーク(線番チューブ)

記事	扉	網板	箱体	塗装	外面	設計	製図	照査	名称	図番			
	中板		内面		HSLY_JWW				製作仕様書				
									縮尺	数量	日付	20/02/17	有限会社岡村産業

## 部品表

No	記号	品名	型式	定格	メーカー	数量	備考
1	CB	配線用遮断器	B-1EA 20A	2P30AF/20AT	テンパール工業	1	
2	CON	コンセント	WK1012W		パナソニック	1	
3	TB	端子台	TX10		春日電機	3	
4		端子台	TX10S		春日電機	3	
5	発電所長					1	
6							
7							
8	BOX	箱体	BCPK304018S	300*400*181	タカチ電機工業	1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

記事		扉		外面		設計	製図	照査		名称 HSLY_JWW	図番 部品表
		鋼板	箱体	塗装	内面					縮尺	数量
			中板							日付	20 / 02 / 17

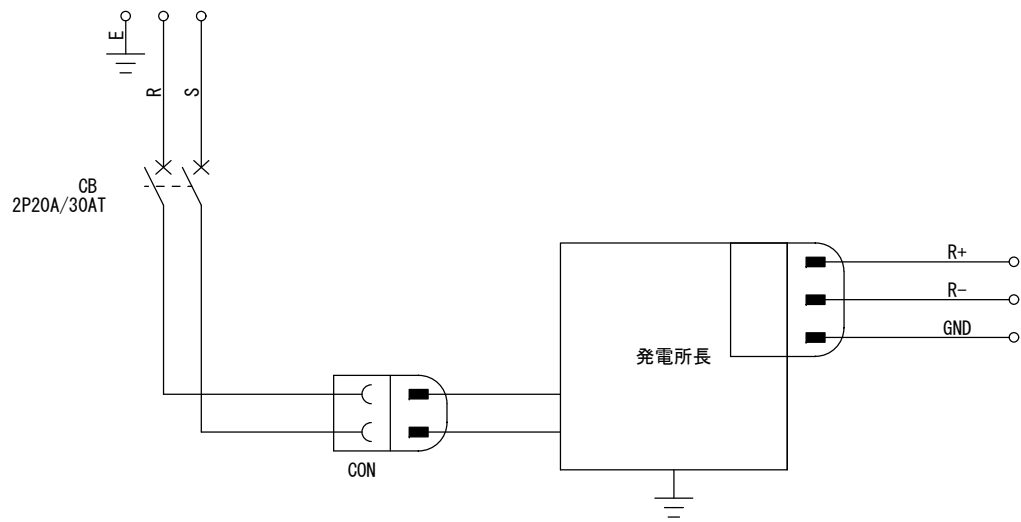

記事

扉  
箱体  
中板

外面  
内面




設計 製図 照査

名称 HSLY

図番 回路図

縮尺 数量 日付 =y / =m / =d

有限会社岡村産業

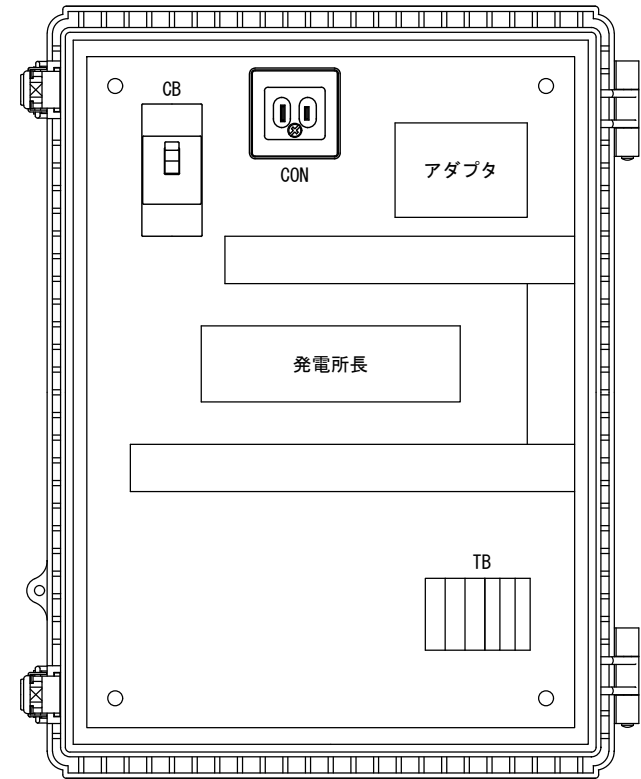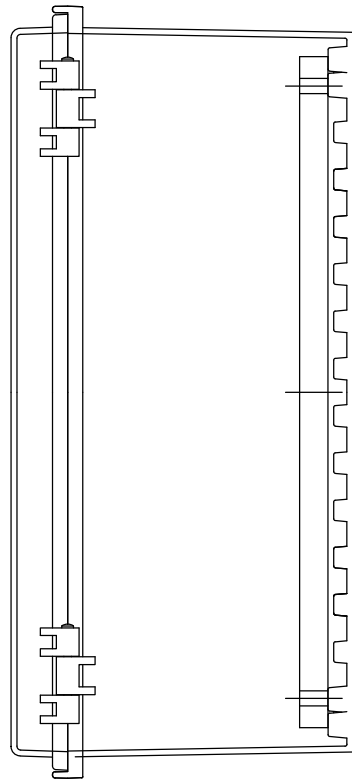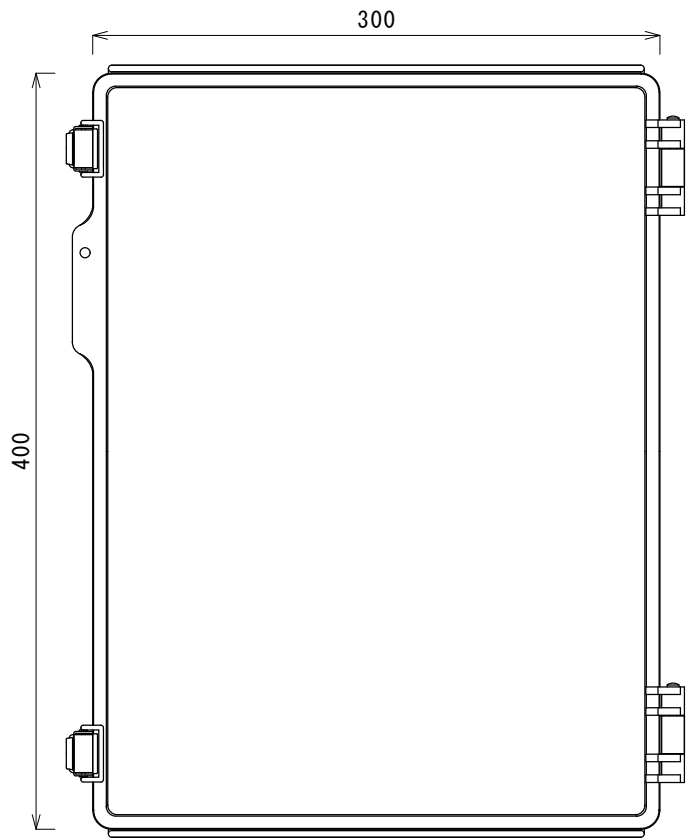

記事

扉  
箱体  
中板

外面  
内面

設計 製図 照査

名称 HSLY\_JWW

図番 外形図

縮尺 数量 日付 20 / 02 / 17

有限会社岡村産業